
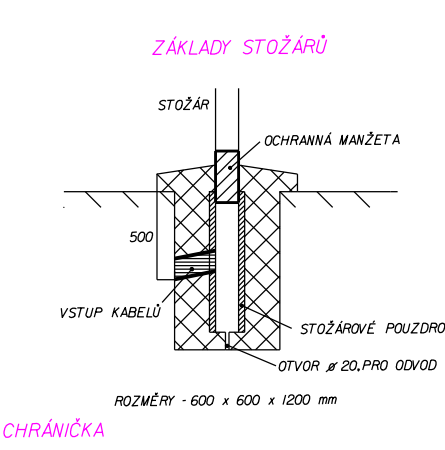
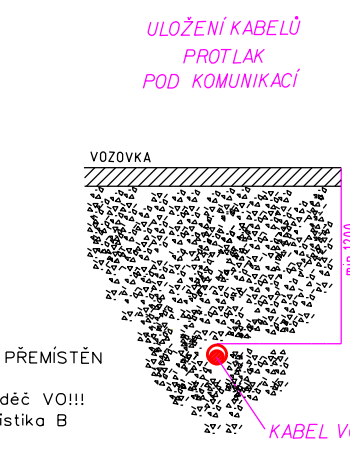
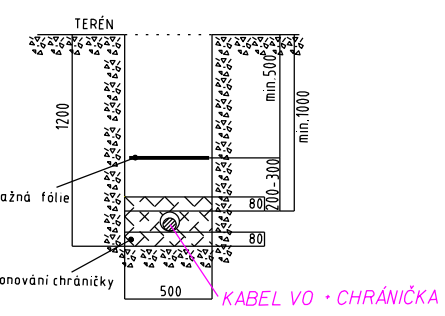
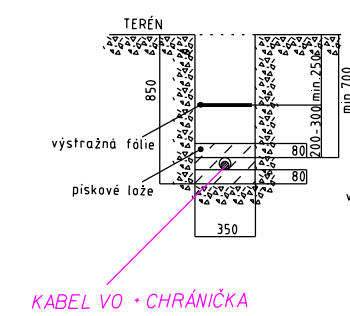
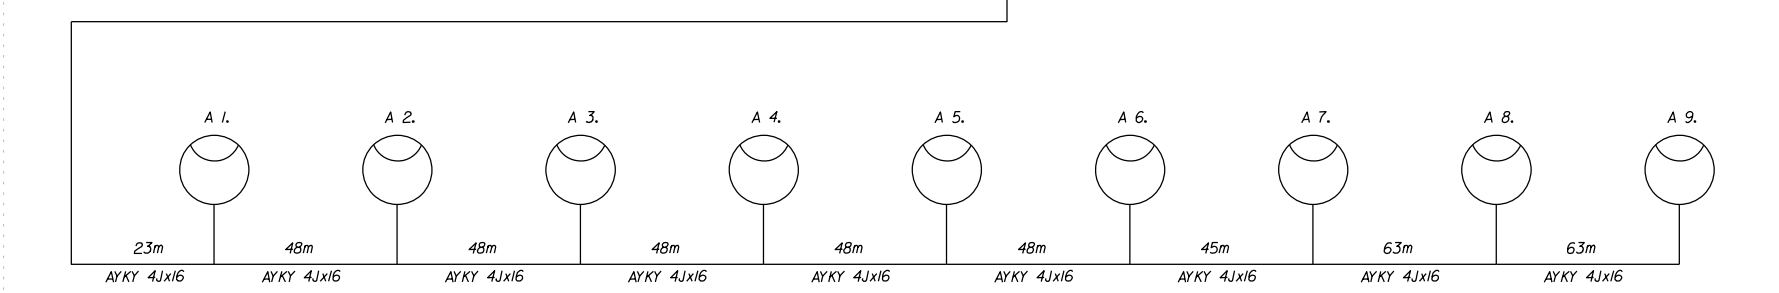


- LEGENDA**
- zemní kabelové vedení VO (AYKY, CYKY) - nové
  - venkovní vedení VO (AES) - nové
  - venkovní vedení VO (AlFe) - demontáž
  - kabelový pilír RVO
  - kabelový pilír SR - ČEZ
  - stožár VO - objekt SO 01 (kabel VO)
  - svítidlo na stožár VO - objekt SO 02 (vrch VO)
  - betonový stožár VO - ČEZ
  - betonový stožár VO - nový - součást VO
  - ukončení vedení VO
  - uzemnění
  - svodiče přepětí
  - protlak
  - telekomunikační kabel CETIN
  - plynový řád INNOGY
  - číslo popisné
  - číslo svítidla VO

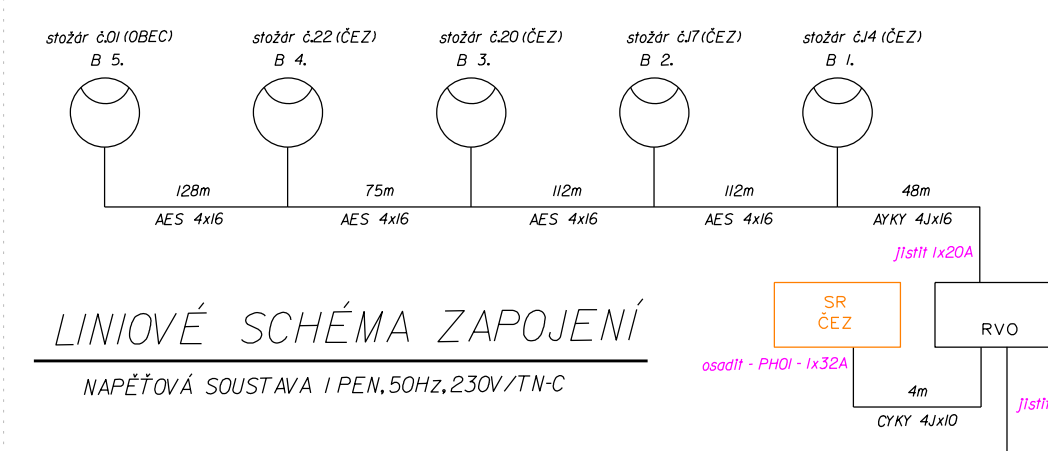

**DOTČENÉ PARCELY - SO 01 - NOVÝ KABEL VO**  
899/1; 864/4; 715; 899/2; 899/3; 641/1; 873/4; 873/3; 873/7; 873/8; 873/1  
st. 68; 869

DĚLKA VEDENÍ - SO 01 - NOVÝ KABEL VO	
450m	
SVÍTIDLO	SOUPIS SVÍTIDEL - SO 01 - NOVÝ KABEL VO
A 1.	K 6 - 133/89/60, svítidlo VV DINGO 70W
A 2.	K 6 - 133/89/60, svítidlo VV DINGO 70W
A 3.	K 6 - 133/89/60, svítidlo VV DINGO 70W
A 4.	K 6 - 133/89/60, svítidlo VV DINGO 70W
A 5.	K 6 - 133/89/60, svítidlo VV DINGO 70W
A 6.	K 6 - 133/89/60, svítidlo VV DINGO 70W
A 7.	K 6 - 133/89/60, svítidlo VV DINGO 70W
A 8.	K 6 - 133/89/60, svítidlo VV DINGO 70W
A 9.	K 6 - 133/89/60, svítidlo VV DINGO 70W

**DOTČENÉ PARCELY - SO 02 - OBNOVA ROZVODU VO**  
858, 864/4, 615/2

DĚLKA VEDENÍ - SO 02 - OBNOVA ROZVODU VO	
400m	
SVÍTIDLO	SOUPIS SVÍTIDEL - SO 02 - OBNOVA ROZVODU VO
B 1.	UNI I - 750 - BANDIMEX, svítidlo VV DINGO 70W
B 2.	UNI I - 750 - BANDIMEX, svítidlo VV DINGO 70W
B 3.	UNI I - 750 - BANDIMEX, svítidlo VV DINGO 70W
B 4.	UNI I - 750 - BANDIMEX, svítidlo VV DINGO 70W
B 5.	UNI I - 750 - BANDIMEX, svítidlo VV DINGO 70W

Navrhl:	Kreslil:	Kontroloval:	TARPA, s.r.o. Kydlinovská 1300, Hradec Králové, 500 02 ICO: 25970763		
Jindřich Šimek	Jindřich Šimek				
Investor:	Obec Bystřice, Bystřice III, 507 23 Libáň, IČ: 00271420			Oddělení:	projekce
Stavba:	Važice - nový rozvod VO			Datum:	prosinec 2016
				Stupeň dok.:	dokumentace stavby
				Stavba č.:	30-2016-II
Název výkresu	CELKOVÁ SITUACE - kabelové vedení VO, venkovní vedení VO (obnova) vytyčovací výkres trasy vedení, řez uložení, schéma zapojení			Výkres č.:	Měřítko:
				2.	1:1000